# DC408


## Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio

### Requisiti dei contatti magnetici certificati EN Grado 3

I contatti magnetici EN Grado 3 sono contatti magnetici ad alta sicurezza che devono rispettare i seguenti requisiti: precisione della distanza di apertura, polarizzazione del magnete, potenza del magnete.

### Disponibile modello con resistenze di fine linea incorporate

Sebbene le resistenze di fine linea non sono obbligatorie per rispettare le richieste delle EN50131-2.6, KSG Fire & Security fornisce anche un modello con le resistenze di fine linea incorporate per una più rapida installazione (vedi la sezione Come Ordinare in questo documento).

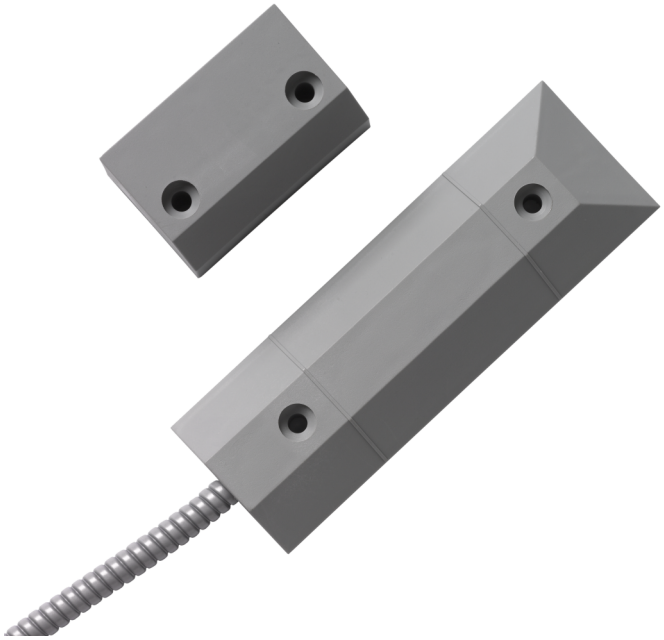

### Dettagli

- Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS
- 2m di cavo
- Protetto contro la manomissione

# DC408

## Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montagem em superfície |
| Contact type | 1 pino contato NF |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grå |
| Material | Polyamid GF |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | VdS ; Classe III - Exterior (protegido) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |
| Certification | VdS |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57